

博物馆火灾预防措施：

- ① 规范敷设电气线路，落实用电管理制度；
- ② 严查严控电气火灾隐患，全面评估用电安全风险；
- ③ 展览场地施工时，应配备临时消防水源和消防设施设备，对作业人员进行消防安全培训；
- ④ 电锯等木工机械应在室外操作，油漆、喷漆作业时，应保持良好通风，周围不应有明火；
- ⑤ 展台、展品摆放不应遮挡消火栓或堵塞安全出口，同时减少使用木质等可燃材料制作展台；
- ⑥ 博物馆消防管理人员应每天对其进行巡逻检查，确保消防器材处于安全正常的可用状态。



LI 历 SHI 史 CHEN 沉 DIAN 淀 • NI 你 WO 我 SHOU 守 HU 护

水藏珍宝 石雕奇观

木刻经典 火留遗憾

博物馆火灾预防措施：

- ① 规范敷设电气线路，落实用电管理制度；
- ② 严查严控电气火灾隐患，全面评估用电安全风险；
- ③ 展览场地施工时，应配备临时消防水源和消防设施设备，对作业人员进行消防安全培训；
- ④ 电锯等木工机械应在室外操作，油漆、喷漆作业时，应保持良好通风，周围不应有明火；
- ⑤ 展台、展品摆放不应遮挡消火栓或堵塞安全出口，同时减少使用木质等可燃材料制作展台；
- ⑥ 博物馆消防管理人员应每天对其进行巡逻检查，确保消防器材处于安全正常的可用状态。



LI 历 SHI 史 CHEN 沉 DIAN 淀 • NI 你 WO 我 SHOU 守 HU 护

水藏珍宝 石雕奇观

木刻经典

火留遗憾

传统古村落火灾预防措施：

- ① 焚香、葜香、点蜡、长明灯区周边切勿堆放杂物；
- ② 木质本体结构中，切勿使用明火；
- ③ 切勿携带打火机、火柴进入重点保护区域；
- ④ 照明、展览背景灯光切勿长时间通电或超年限使用；
- ⑤ 电气线路须穿管保护，不得直接敷设在文物木质结构本体上；
- ⑥ 古村落建筑修缮谨慎使用电气焊等明火作业工具。



SHI
世

DAI
代

JI
记

YI
忆

●

NI
你

WO
我

JIAN
坚


SHOU
守

一日古寨 梦回千年

一处火患 毁于瞬间

文物建筑火灾预防措施：

- ① 以禁用明火为原则，有效实施防火隔离，严格管控可燃易燃物品；
- ② 明确用电范围和程度，保障用电本质安全，整改电气火灾隐患；
- ③ 加强对作业人员的消防安全培训，电木工作业尽量安排室外；
- ④ 油漆、喷漆作业时，应保持良好通风，周围不应有明火；
- ⑤ 各种油漆、稀释剂等易燃危险物品，应储存在工地外安全地点。

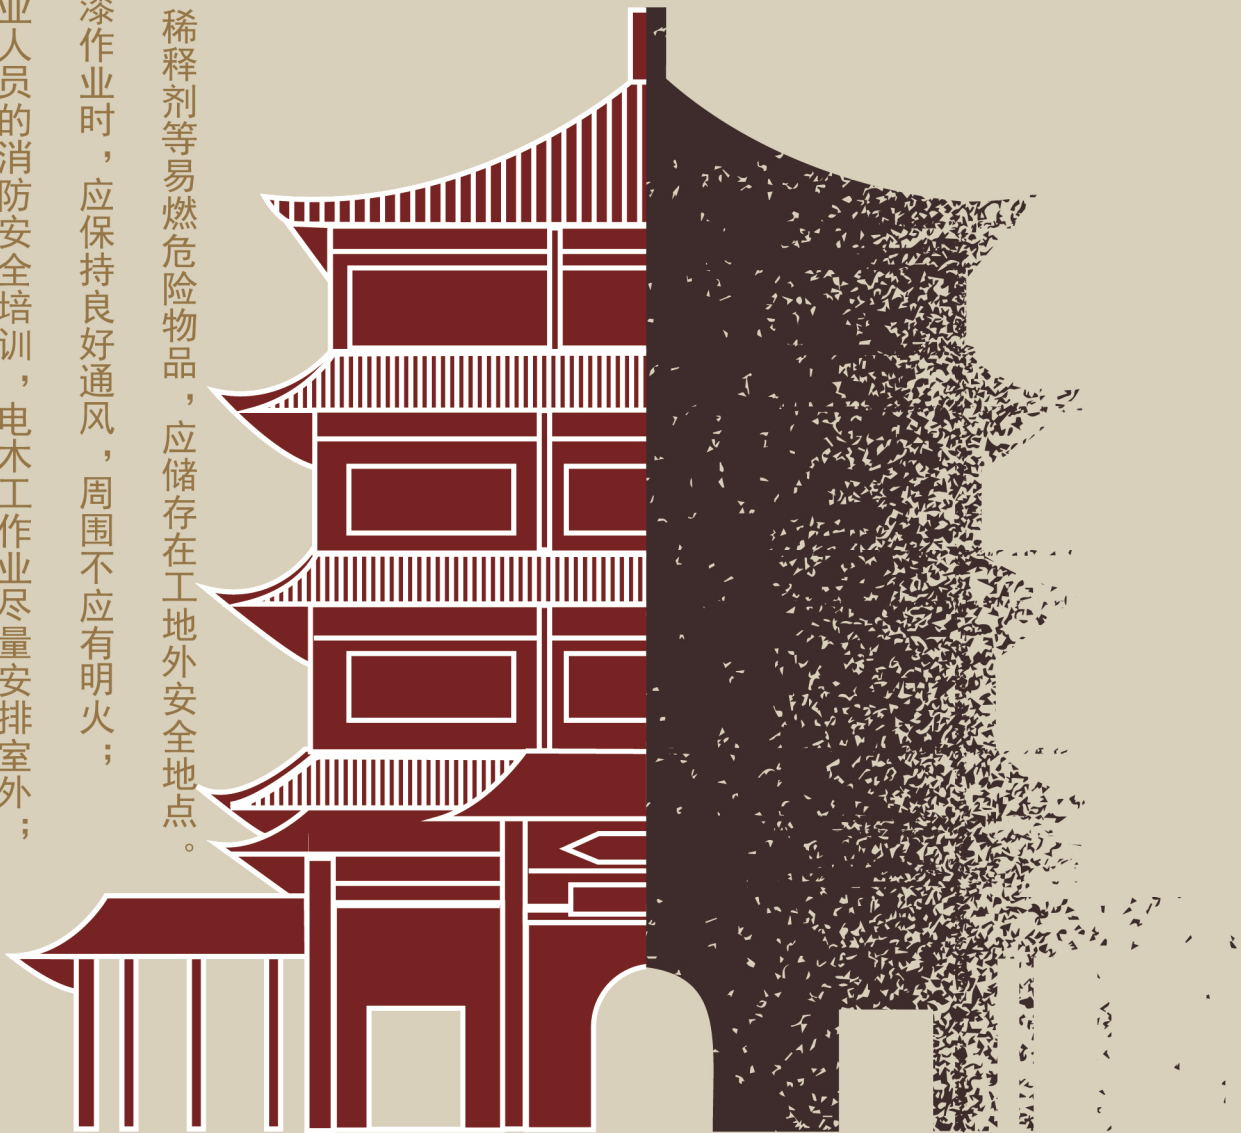

LI
历

SHI
史

CUI
璀

CAN
璨



HUI
毁

YU
于

YI
一

DAN
旦

百年风雨仍屹立

一朝失火毁精光