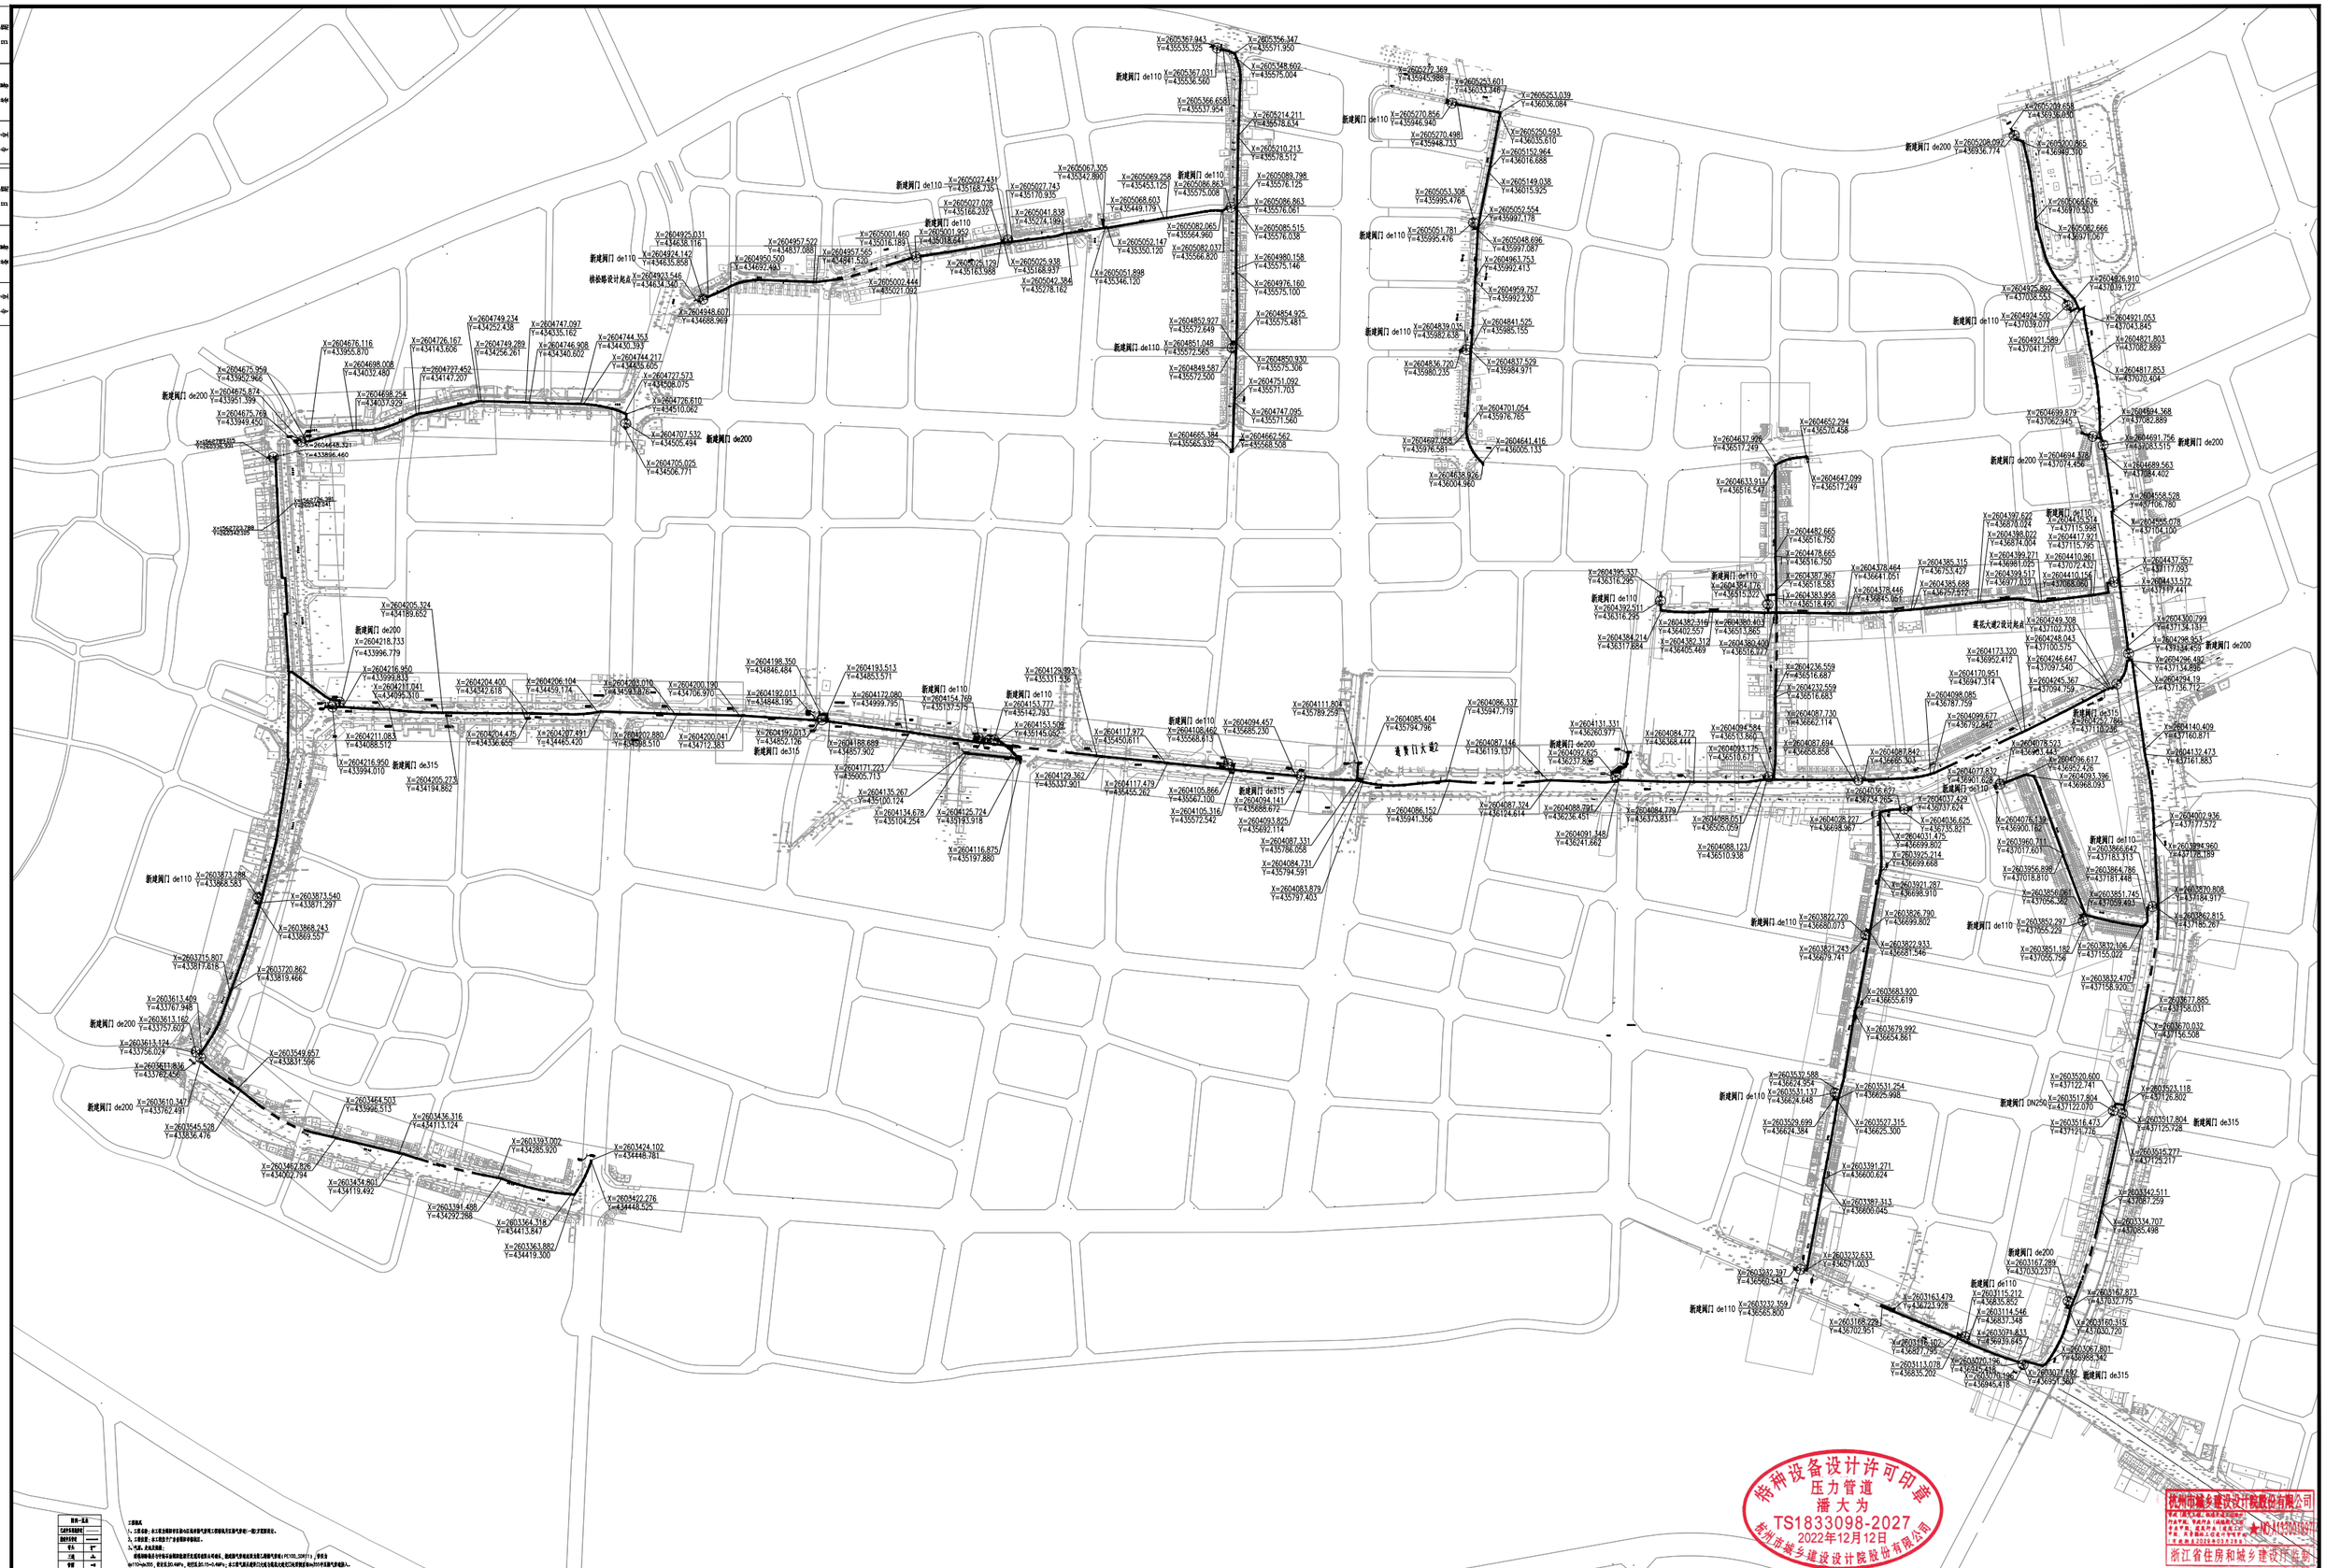

图例一览表	
天然气长输管线	
燃料气管线	
明火	
二氧化碳	
氮气	
危险区域	
危险区间	
最终点	

注意事项

1、工程名称：本工程为湖阳中区核心区城市燃气管网工程建设项目及燃气管网一期工程建设。

2、工程位置：本工程位于广安市湖阳中心城区。

3、气质、压力及流量：

根据湖阳市总体规划及燃气专项规划及城市总规划确定本工程设计压力0.4MPa，输配燃气管网输送至用户端燃气管网(PE100,SDR11)，管径范围DN110mm-DN315，设计压力0.4MPa，设计压力0.1~0.4MPa，本工程中压燃气管网设计压力采用高压B级钢管DN200及DN315中压B级钢管敷设。

根据天然气专项规划及城市总规划，中心城区燃气主干管网敷设已经完成，中心城区燃气主干管网已敷设完成，本工程中压管网设计压力为0.4MPa，管网中压管网设计压力为0.4MPa，管网中压管网设计压力为0.4MPa，管网